

Vrå Varmeværk AMBA


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 1


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

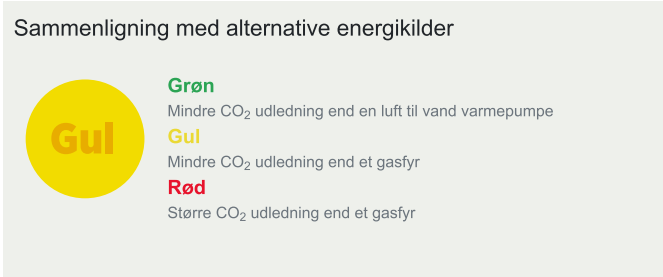

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

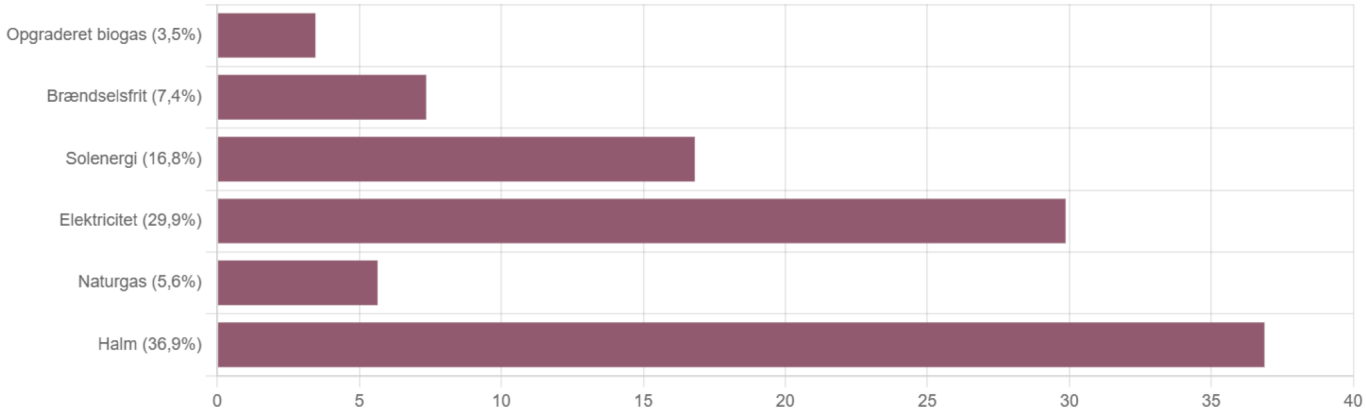

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	15,2	kg/GJ	54,9	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	18,2	g/GJ	65,5	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,1	g/GJ	7,6	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	16,3	kg/GJ	58,7	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	54,3	g/GJ	195,5	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	60,6	g/GJ	218,2	mg/kWh
CO (Kuliite)	162,5	g/GJ	585,0	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	5,8	g/GJ	20,9	mg/kWh
Partikler (TSP)	10,6	g/GJ	38,2	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vrå Varmeværk AMBA
CVR: 64771728
Korsgade 9, | 9760 Vrå
+45 98 98 13 68 | dk@vraa-varmevaerk.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmeeffektivitetsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.